


-U2 AT42

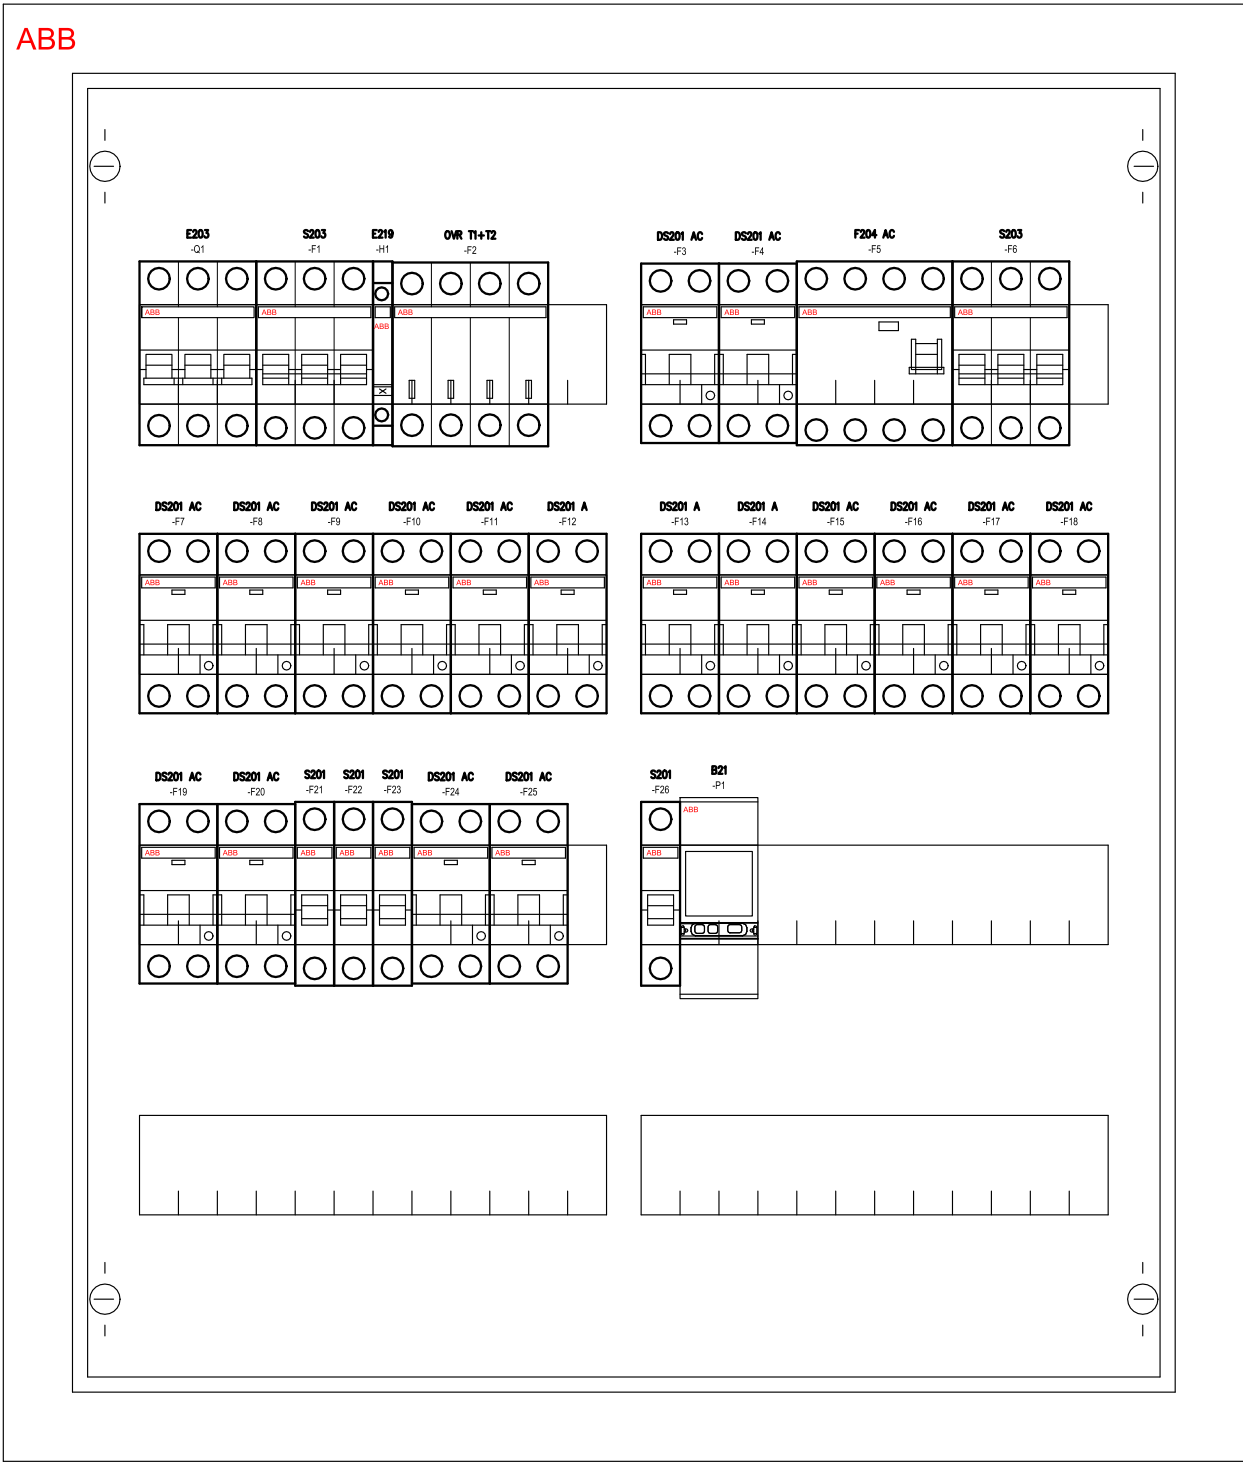

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP43
Stopień ochrony: IK07
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 96
Szerokość: 574 mm
Wysokość: 674 mm
Głębokość: 140 mm

Dział odp. NADZORY ADAPTACJE PROJEKTY Marcin Myszka ul. Kotarbińskiego 2F/10, 82-200 Malbork		Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu Projekt budowlany	Adres DZ. 160, OBR. MĄTOWY WIELKIE 0005		Skala --
URZĄD GMINY MIŁORADZ ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz		Wykonał mgr inż. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12	Tytuł PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 22 W MĄTOWACH WIELKICH	Tytuł rysunku Schemat rozbudowy rozdzielnic RG		Język Polski
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10		Zmiana --	Data 09.2020	Arkusz E-4/3